

コンクリートスペーサ試験成績表

(QMスペーサ)

2017年7月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/mm ²)
供試体材齢	28日	1	208	105.9
養生方法	標準	2	205	104.4
試験方法	JIS A 1108	3	199	101.3
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上	平均値		103.9

2. 寸法測定結果

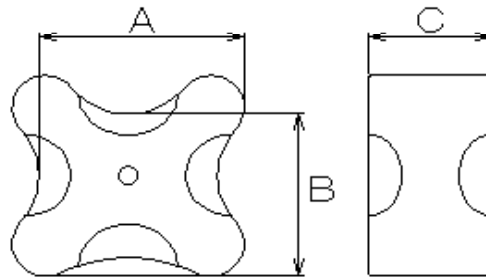

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		25.8	25.8	20.0+2.0		20.6	20.5	25.0±2.0		25.3	25.0
QM3035	良	35.0+2.0		35.9	35.9	30.0+2.0		31.2	31.1	30.0±2.0		29.9	29.5
QM404550	良	50.0+2.0		51.0	50.8	40.0+2.0		41.1	41.0	30.0±2.0		29.0	28.9
						45.0+2.0		46.0	45.9				
QM505560	良	55.0+2.0		55.6	55.3	50.0+2.0		50.5	50.3	28.0±2.0		27.0	26.8
		60.0+2.0		60.4	60.4								
QM55-70	良	65.0+2.0		66.4	66.4	55.0+2.0		56.4	56.4	28.5±2.0		27.4	27.2
		70.0+2.0		71.5	71.4	60.0+2.0		61.5	61.5				
QM8090100	良	100.0+2.0		100.4	100.3	80.0+2.0		80.3	80.3	30.0±2.0		29.9	29.7
						90.0+2.0		90.5	90.3				

備考 測定はノギスを使用しています。