

コンクリートスペーサ試験成績表

(QMスペーサ)

2017年9月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n	3	最大荷重 (kN)		圧縮強度 (N/mm ²)	
供試体材齢	28日		1	196		99.8	
養生方法	標準		2	211		107.5	
試験方法	JIS A 1108		3	235		119.7	
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上			平均値		109.0	

2. 寸法測定結果

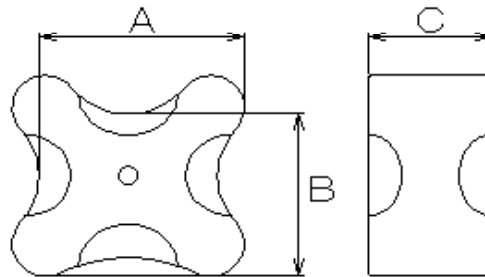

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		25.7	25.5	20.0+2.0		20.4	20.4	25.0±2.0		25.2	24.7
QM3035	良	35.0+2.0		35.6	35.4	30.0+2.0		30.7	30.5	30.0±2.0		30.5	30.0
QM404550	良	50.0+2.0		50.8	50.7	40.0+2.0		40.5	40.4	30.0±2.0		30.2	29.8
						45.0+2.0		45.8	45.5				
QM505560	良	55.0+2.0		56.2	56.0	50.0+2.0		50.9	50.9	28.0±2.0		28.6	28.5
		60.0+2.0		61.3	61.1								
QM55-70	良	65.0+2.0		65.5	65.4	55.0+2.0		55.6	55.4	28.5±2.0		29.1	28.8
		70.0+2.0		70.9	70.5	60.0+2.0		60.8	60.5				
QM8090100	良	100.0+2.0		100.4	100.4	80.0+2.0		80.9	80.7	30.0±2.0		30.4	29.9
						90.0+2.0		90.4	90.3				

備考 測定はノギスを使用しています。