

コンクリートスペーサ試験成績表

(QMスペーサ)

2018年1月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n	3	最大荷重(kN)		圧縮強度(N/mm ²)	
供試体材齢	28日		1	195		99.3	
養生方法	標準		2	203		103.4	
試験方法	JIS A 1108		3	189		96.3	
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上			平均値		99.7	

2. 寸法測定結果

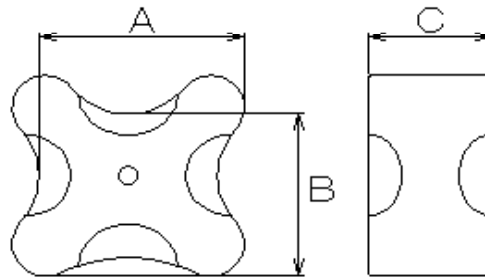

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0	+2.0	25.6	25.5	20.0	+2.0	20.7	20.6	25.0	±2.0	25.5	25.3
QM3035	良	35.0	+2.0	35.9	35.6	30.0	+2.0	30.6	30.4	30.0	±2.0	30.6	30.5
QM404550	良	50.0	+2.0	50.7	50.4	40.0	+2.0	40.6	40.5	30.0	±2.0	30.0	29.9
						45.0	+2.0	45.9	45.7				
QM505560	良	55.0	+2.0	56.3	55.9	50.0	+2.0	51.4	51.1	28.0	±2.0	29.0	28.7
		60.0	+2.0	61.2	61.0								
QM55-70	良	65.0	+2.0	65.9	65.6	55.0	+2.0	55.6	55.5	28.5	±2.0	29.0	28.4
		70.0	+2.0	70.5	70.5	60.0	+2.0	60.7	60.6				
QM8090100	良	100.0	+2.0	100.6	100.4	80.0	+2.0	80.5	80.4	30.0	±2.0	30.8	30.4
						90.0	+2.0	90.8	90.6				

備考 測定はノギスを使用しています。