

コンクリートスペーサ試験成績表

(QMスペーサ)

2018年3月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/mm ²)
供試体材齢	28日	1	216	110.0
養生方法	標準	2	209	106.4
試験方法	JIS A 1108	3	217	110.5
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上	平均値		109.0

2. 寸法測定結果

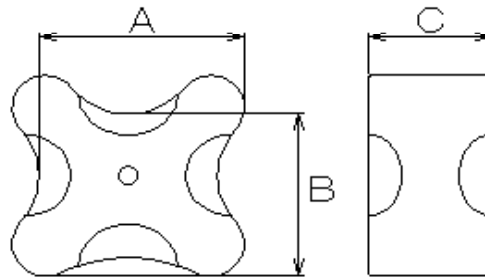

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		25.7	25.4	20.0+2.0		21.0	20.7	25.0±2.0		25.2	24.8
QM3035	良	35.0+2.0		35.7	35.6	30.0+2.0		30.9	30.8	30.0±2.0		30.5	30.1
QM404550	良	50.0+2.0		50.6	50.5	40.0+2.0		41.2	41.1	30.0±2.0		28.9	28.5
						45.0+2.0		46.1	46.0				
QM505560	良	55.0+2.0		56.5	56.4	50.0+2.0		51.0	50.8	28.0±2.0		28.2	27.7
		60.0+2.0		61.7	61.5								
QM55-70	良	65.0+2.0		66.5	66.4	55.0+2.0		56.5	56.3	28.5±2.0		27.3	27.1
		70.0+2.0		71.2	71.1	60.0+2.0		61.7	61.5				
QM8090100	良	100.0+2.0		100.7	100.6	80.0+2.0		80.7	80.6	30.0±2.0		29.3	28.5
						90.0+2.0		90.6	90.4				

備考 測定はノギスを使用しています。