

コンクリートスペーサ試験成績表

(QMスペーサ)

2018年6月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/mm ²)
供試体材齢	28日	1	216	110.0
養生方法	標準	2	209	106.4
試験方法	JIS A 1108	3	217	110.5
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上	平均値		109.0

2. 寸法測定結果

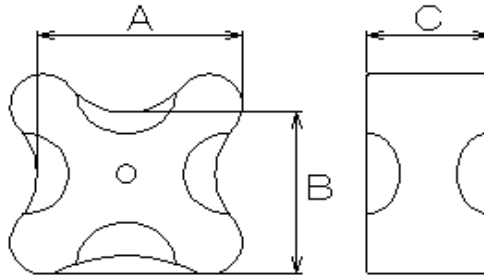

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		25.5	25.5	20.0+2.0		20.7	20.4	25.0±2.0		25.3	24.9
QM3035	良	35.0+2.0		35.8	35.6	30.0+2.0		30.6	30.6	30.0±2.0		30.4	30.0
QM404550	良	50.0+2.0		50.7	50.4	40.0+2.0		40.9	40.7	30.0±2.0		30.3	29.9
						45.0+2.0		45.5	45.4				
QM505560	良	55.0+2.0		56.6	56.0	50.0+2.0		50.6	50.4	28.0±2.0		29.0	28.5
		60.0+2.0		61.1	60.7								
QM55-70	良	65.0+2.0		65.6	65.4	55.0+2.0		55.8	55.7	28.5±2.0		29.0	28.5
		70.0+2.0		70.7	70.5	60.0+2.0		61.0	60.6				
QM8090100	良	100.0+2.0		100.9	100.7	80.0+2.0		81.0	80.6	30.0±2.0		30.0	29.7
						90.0+2.0		90.9	90.7				

備考 測定はノギスを使用しています。