

# モルタルスぺーサ試験成績表

(QMスぺーサ)

2018年9月度


殿



## 1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )
供試体材齢	28日	1	215	109.5
養生方法	標準	2	218	111.0
試験方法	JIS A 1108	3	186	94.7
圧縮強度規格値	80N/mm <sup>2</sup> 以上	平均値		105.1

## 2. 寸法測定結果

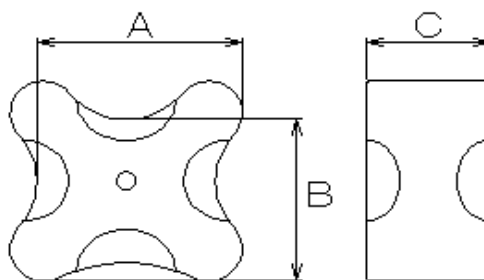

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		26.1	25.6	20.0+2.0		20.8	20.7	25.0±2.0		25.1	24.8
QM3035	良	35.0+2.0		35.6	35.5	30.0+2.0		30.7	30.6	30.0±2.0		30.1	29.7
QM404550	良	50.0+2.0		50.6	50.6	40.0+2.0		40.8	40.7	30.0±2.0		29.2	28.8
						45.0+2.0		45.6	45.5				
QM505560	良	55.0+2.0		56.6	56.1	50.0+2.0		51.3	50.9	28.0±2.0		28.5	28.1
		60.0+2.0		61.4	61.2								
QM55-70	良	65.0+2.0		65.8	65.7	55.0+2.0		55.7	55.7	28.5±2.0		27.9	27.6
		70.0+2.0		70.7	70.7	60.0+2.0		60.6	60.6				
QM8090100	良	100.0+2.0		100.6	100.6	80.0+2.0		80.5	80.3	30.0±2.0		29.5	28.9
						90.0+2.0		90.5	90.4				

備考 測定はノギスを使用しています。