

# モルタルスぺーサ試験成績表

(QMスぺーサ)

2018年10月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



## 1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )
供試体材齢	28日	1	215	109.5
養生方法	標準	2	218	111.0
試験方法	JIS A 1108	3	186	94.7
圧縮強度規格値	80N/mm <sup>2</sup> 以上	平均値		105.1

## 2. 寸法測定結果

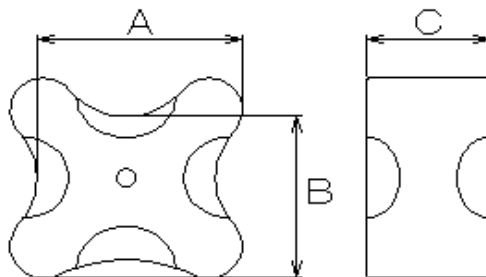

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		26.0	25.8	20.0+2.0		20.9	20.4	25.0±2.0		25.3	25.0
QM3035	良	35.0+2.0		35.7	35.4	30.0+2.0		30.6	30.6	30.0±2.0		30.4	29.9
QM404550	良	50.0+2.0		50.7	50.5	40.0+2.0		40.9	40.5	30.0±2.0		29.9	29.7
						45.0+2.0		45.6	45.4				
QM505560	良	55.0+2.0		56.5	56.3	50.0+2.0		51.4	51.0	28.0±2.0		28.6	28.1
		60.0+2.0		61.5	61.0								
QM55-70	良	65.0+2.0		65.7	65.5	55.0+2.0		55.9	55.6	28.5±2.0		28.5	28.1
		70.0+2.0		70.9	70.8	60.0+2.0		60.8	60.5				
QM8090100	良	100.0+2.0		100.7	100.4	80.0+2.0		80.7	80.4	30.0±2.0		30.1	29.6
						90.0+2.0		90.8	90.6				

備考 測定はノギスを使用しています。