

モルタルスぺーサ試験成績表

(QMスぺーサ)

2018年11月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n	3	最大荷重(kN)		圧縮強度(N/mm ²)	
供試体材齢	28日		1	215		109.5	
養生方法	標準		2	218		111.0	
試験方法	JIS A 1108		3	186		94.7	
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上			平均値		105.1	

2. 寸法測定結果

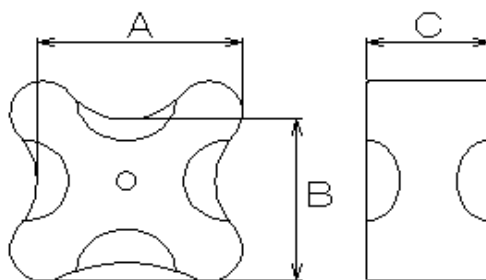

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		25.7	25.6	20.0+2.0		20.7	20.5	25.0±2.0		25.4	24.8
QM3035	良	35.0+2.0		35.9	35.7	30.0+2.0		30.9	30.6	30.0±2.0		30.3	29.9
QM404550	良	50.0+2.0		50.5	50.5	40.0+2.0		40.5	40.4	30.0±2.0		30.4	30.0
						45.0+2.0		45.8	45.6				
QM505560	良	55.0+2.0		56.3	56.0	50.0+2.0		51.1	51.0	28.0±2.0		28.7	28.0
		60.0+2.0		61.4	60.9								
QM55-70	良	65.0+2.0		65.9	65.7	55.0+2.0		55.8	55.4	28.5±2.0		29.3	29.0
		70.0+2.0		70.8	70.5	60.0+2.0		60.6	60.3				
QM8090100	良	100.0+2.0		101.0	100.6	80.0+2.0		80.9	80.7	30.0±2.0		30.4	29.8
						90.0+2.0		90.8	90.4				

備考 測定はノギスを使用しています。