

# モルタルスぺーサ試験成績表

(QMスぺーサ)

2018年12月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



## 1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

|         |                        |     |          |                          |
|---------|------------------------|-----|----------|--------------------------|
| 供試体寸法   | 50mm×100mm             | n=3 | 最大荷重(kN) | 圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> ) |
| 供試体材齢   | 28日                    | 1   | 215      | 109.5                    |
| 養生方法    | 標準                     | 2   | 218      | 111.0                    |
| 試験方法    | JIS A 1108             | 3   | 186      | 94.7                     |
| 圧縮強度規格値 | 80N/mm <sup>2</sup> 以上 | 平均値 |          | 105.1                    |

## 2. 寸法測定結果

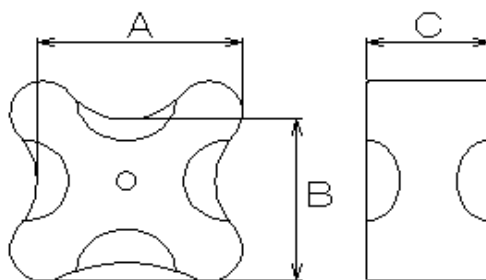

| 項目<br>種類  | 外観・形状 | 寸法測定及び許容差(mm) |     |       |        |          |     |      |      |          |     |      |      |
|-----------|-------|---------------|-----|-------|--------|----------|-----|------|------|----------|-----|------|------|
|           |       | A(カブリ)        |     |       | B(カブリ) |          |     | C(幅) |      |          |     |      |      |
|           |       | 規格値           | 許容差 | 測定値   |        | 規格値      | 許容差 | 測定値  |      | 規格値      | 許容差 | 測定値  |      |
|           |       |               |     | 最大    | 最小     |          |     | 最大   | 最小   |          |     | 最大   | 最小   |
| QM2025    | 良     | 25.0+2.0      |     | 25.7  | 25.5   | 20.0+2.0 |     | 20.9 | 20.4 | 25.0±2.0 |     | 25.1 | 24.8 |
| QM3035    | 良     | 35.0+2.0      |     | 35.8  | 35.6   | 30.0+2.0 |     | 30.7 | 30.7 | 30.0±2.0 |     | 30.3 | 30.0 |
| QM404550  | 良     | 50.0+2.0      |     | 50.7  | 50.6   | 40.0+2.0 |     | 40.8 | 40.5 | 30.0±2.0 |     | 30.4 | 29.9 |
|           |       |               |     |       |        | 45.0+2.0 |     | 45.8 | 45.4 |          |     |      |      |
| QM505560  | 良     | 55.0+2.0      |     | 56.3  | 56.0   | 50.0+2.0 |     | 50.7 | 50.5 | 28.0±2.0 |     | 28.5 | 28.1 |
|           |       | 60.0+2.0      |     | 61.4  | 61.2   |          |     |      |      |          |     |      |      |
| QM55-70   | 良     | 65.0+2.0      |     | 65.5  | 65.5   | 55.0+2.0 |     | 55.8 | 55.4 | 28.5±2.0 |     | 28.8 | 28.4 |
|           |       | 70.0+2.0      |     | 70.7  | 70.6   | 60.0+2.0 |     | 60.7 | 60.3 |          |     |      |      |
| QM8090100 | 良     | 100.0+2.0     |     | 100.9 | 100.6  | 80.0+2.0 |     | 80.8 | 80.4 | 30.0±2.0 |     | 30.4 | 30.1 |
|           |       |               |     |       |        | 90.0+2.0 |     | 90.9 | 90.7 |          |     |      |      |

備考 測定はノギスを使用しています。