

モルタルスぺーサ試験成績表

(QMスぺーサ)

2019年1月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/mm ²)
供試体材齢	28日	1	234	119.2
養生方法	標準	2	218	111.0
試験方法	JIS A 1108	3	241	122.7
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上	平均値		117.6

2. 寸法測定結果

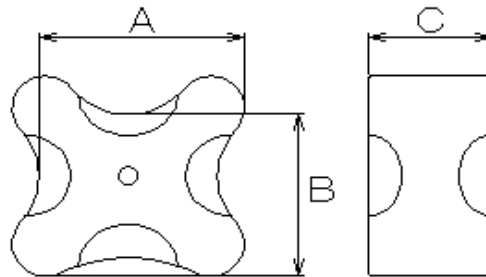

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		25.6	25.6	20.0+2.0		20.8	20.7	25.0±2.0		25.3	25.0
QM3035	良	35.0+2.0		35.7	35.5	30.0+2.0		30.9	30.5	30.0±2.0		30.1	29.9
QM404550	良	50.0+2.0		50.9	50.6	40.0+2.0		40.8	40.4	30.0±2.0		30.2	29.8
						45.0+2.0		45.7	45.6				
QM505560	良	55.0+2.0		56.2	56.1	50.0+2.0		50.8	50.5	28.0±2.0		28.3	28.0
		60.0+2.0		61.5	61.0								
QM55-70	良	65.0+2.0		65.7	65.6	55.0+2.0		55.7	55.6	28.5±2.0		28.6	28.4
		70.0+2.0		70.9	70.5	60.0+2.0		60.9	60.6				
QM8090100	良	100.0+2.0		101.2	100.8	80.0+2.0		80.5	80.5	30.0±2.0		30.2	30.0
						90.0+2.0		90.8	90.7				

備考 測定はノギスを使用しています。