

モルタルスぺーサ試験成績表

(QMスぺーサ)

2019年5月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n	3	最大荷重(kN)		圧縮強度(N/mm ²)	
供試体材齢	28日		1	234		119.2	
養生方法	標準		2	218		111.0	
試験方法	JIS A 1108		3	241		122.7	
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上			平均値		117.6	

2. 寸法測定結果

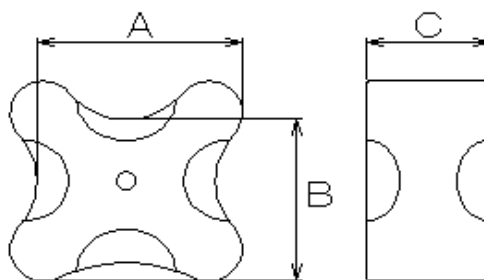

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		26.1	25.8	20.0+2.0		20.9	20.4	25.0±2.0		25.3	25.1
QM3035	良	35.0+2.0		35.9	35.7	30.0+2.0		30.5	30.5	30.0±2.0		30.2	29.9
QM404550	良	50.0+2.0		50.7	50.5	40.0+2.0		40.7	40.6	30.0±2.0		30.4	30.0
						45.0+2.0		46.0	45.5				
QM505560	良	55.0+2.0		56.6	56.4	50.0+2.0		51.0	50.8	28.0±2.0		28.4	28.0
		60.0+2.0		61.1	60.9								
QM55-70	良	65.0+2.0		65.4	65.4	55.0+2.0		55.7	55.5	28.5±2.0		29.2	28.8
		70.0+2.0		70.9	70.7	60.0+2.0		60.5	60.5				
QM8090100	良	100.0+2.0		100.7	100.6	80.0+2.0		80.9	80.5	30.0±2.0		30.3	29.9
						90.0+2.0		90.5	90.5				

備考 測定はノギスを使用しています。