

モルタルスぺーサ試験成績表

(QMスぺーサ)

2019年9月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/mm ²)
供試体材齢	28日	1	165	84.0
養生方法	標準	2	163	83.0
試験方法	JIS A 1108	3	169	86.1
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上	平均値		84.4

2. 寸法測定結果

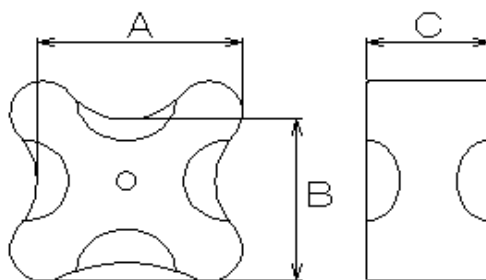

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		26.0	25.8	20.0+2.0		20.9	20.7	25.0±2.0		25.2	25.0
QM3035	良	35.0+2.0		35.5	35.5	30.0+2.0		31.1	30.6	30.0±2.0		30.0	29.8
QM404550	良	50.0+2.0		50.8	50.6	40.0+2.0		40.7	40.6	30.0±2.0		30.1	29.7
						45.0+2.0		45.9	45.7				
QM505560	良	55.0+2.0		56.4	56.3	50.0+2.0		50.9	50.8	28.0±2.0		28.5	28.0
		60.0+2.0		61.3	61.1								
QM55-70	良	65.0+2.0		65.7	65.6	55.0+2.0		55.8	55.5	28.5±2.0		28.7	28.0
		70.0+2.0		70.9	70.6	60.0+2.0		60.7	60.5				
QM8090100	良	100.0+2.0		100.9	100.5	80.0+2.0		80.9	80.4	30.0±2.0		30.4	29.9
						90.0+2.0		90.5	90.5				

備考 測定はノギスを使用しています。