

# モルタルスぺーサ試験成績表

(QMスぺーサ)

2020年9月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



## 1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n	3	最大荷重(kN)		圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	
供試体材齢	28日		1	164		83.5	
養生方法	標準		2	206		104.9	
試験方法	JIS A 1108		3	207		105.4	
圧縮強度規格値	80N/mm <sup>2</sup> 以上			平均値		98.0	

## 2. 寸法測定結果

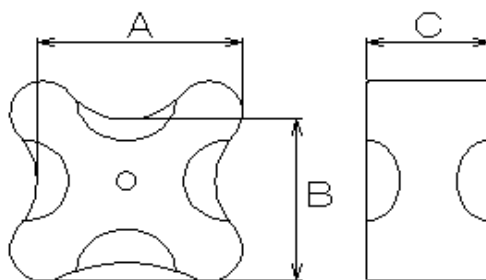

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		25.7	25.5	20.0+2.0		20.9	20.6	25.0±2.0		25.1	24.8
QM3035	良	35.0+2.0		35.8	35.6	30.0+2.0		30.7	30.6	30.0±2.0		30.4	30.1
QM404550	良	50.0+2.0		50.9	50.7	40.0+2.0		40.9	40.5	30.0±2.0		30.3	30.0
						45.0+2.0		46.0	45.7				
QM505560	良	55.0+2.0		56.1	55.8	50.0+2.0		50.7	50.6	28.0±2.0		28.4	28.0
		60.0+2.0		61.2	61.0								
QM55-70	良	65.0+2.0		65.8	65.5	55.0+2.0		56.1	55.5	28.5±2.0		28.4	27.9
		70.0+2.0		70.9	70.7	60.0+2.0		61.0	60.8				
QM8090100	良	100.0+2.0		101.2	100.8	80.0+2.0		81.0	80.8	30.0±2.0		30.4	29.9
						90.0+2.0		90.7	90.5				

備考 測定はノギスを使用しています。