

# モルタルスぺーサ試験成績表

(QMスぺーサ)

2021年1月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



## 1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n	3	最大荷重(kN)		圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	
供試体材齢	28日		1	194		98.8	
養生方法	標準		2	183		93.2	
試験方法	JIS A 1108		3	182		92.7	
圧縮強度規格値	80N/mm <sup>2</sup> 以上			平均値		94.9	

## 2. 寸法測定結果

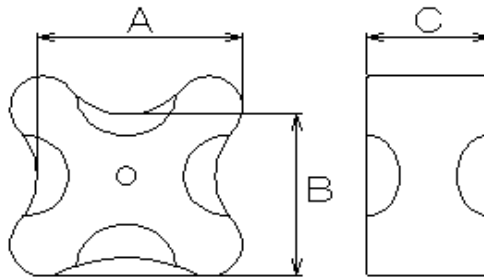

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		25.7	25.4	20.0+2.0		20.8	20.5	25.0±2.0		25.1	24.8
QM3035	良	35.0+2.0		36.4	36.1	30.0+2.0		30.8	30.5	30.0±2.0		30.3	29.9
QM404550	良	50.0+2.0		50.9	50.6	40.0+2.0		40.7	40.4	30.0±2.0		29.7	29.5
						45.0+2.0		45.9	45.6				
QM505560	良	55.0+2.0		56.2	55.8	50.0+2.0		50.9	50.5	28.0±2.0		28.6	28.4
		60.0+2.0		61.3	61.0								
QM55-70	良	65.0+2.0		65.8	65.6	55.0+2.0		55.9	55.6	28.5±2.0		28.4	28.0
		70.0+2.0		70.7	70.5	60.0+2.0		60.6	60.5				
QM8090100	良	100.0+2.0		100.9	100.7	80.0+2.0		81.3	81.1	30.0±2.0		30.7	30.5
						90.0+2.0		91.1	91.0				

備考 測定はノギスを使用しています。