

モルタルスぺーサ試験成績表

(QMスぺーサ)

2021年5月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n	3	最大荷重(kN)		圧縮強度(N/mm ²)	
供試体材齢	28日		1	184		93.7	
養生方法	標準		2	198		100.8	
試験方法	JIS A 1108		3	182		92.7	
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上			平均値		95.7	

2. 寸法測定結果

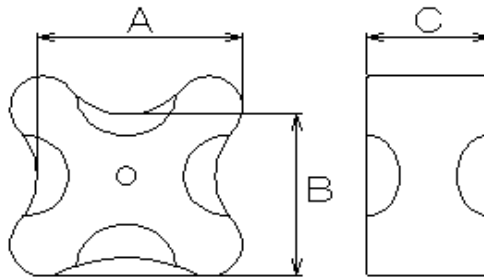

項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)												
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)						
		規格値	許容差		測定値		規格値	許容差		規格値	許容差		測定値	
			最大	最小	最大	最小		最大	最小		最大	最小		
QM2025	良	25.0+2.0		25.9	25.5	20.0+2.0		21.0	20.6	25.0±2.0		25.2	25.0	
QM3035	良	35.0+2.0		35.9	35.8	30.0+2.0		30.7	30.5	30.0±2.0		30.3	29.7	
QM37.5 42.5 47.5 52.5	良	47.5+2.0		49.0	48.3	37.5+2.0		39.1	38.8	28.0±2.0		27.6	27.4	
		52.5+2.0		54.0	53.8	42.5+2.0		44.0	43.5					
QM404550	良	50.0+2.0		50.8	50.7	40.0+2.0		40.9	40.6	30.0±2.0		30.2	29.7	
						45.0+2.0		45.7	45.6					
QM505560	良	55.0+2.0		56.3	56.0	50.0+2.0		51.1	50.6	28.0±2.0		28.4	28.1	
		60.0+2.0		61.2	60.4									
QM55-70	良	65.0+2.0		65.9	65.6	55.0+2.0		55.9	55.7	28.5±2.0		28.9	28.5	
		70.0+2.0		70.8	70.7	60.0+2.0		60.8	60.5					
QM8090100	良	100.0+2.0		101.1	100.9	80.0+2.0		80.9	80.6	30.0±2.0		30.3	29.7	
						90.0+2.0		90.7	90.5					

備考 測定はノギスを使用しています。